

**Date**

Y Q M W  
Jahr 2022 - 2022

2022


**Anzahl Proben**  
3127,00

**Anzahl ausgewertete Proben**  
2937,00


**Auswertungsquote**  
93,92 %

**Anzahl befundete Proben**  
529,00

**Befundquote**  
18,01 %

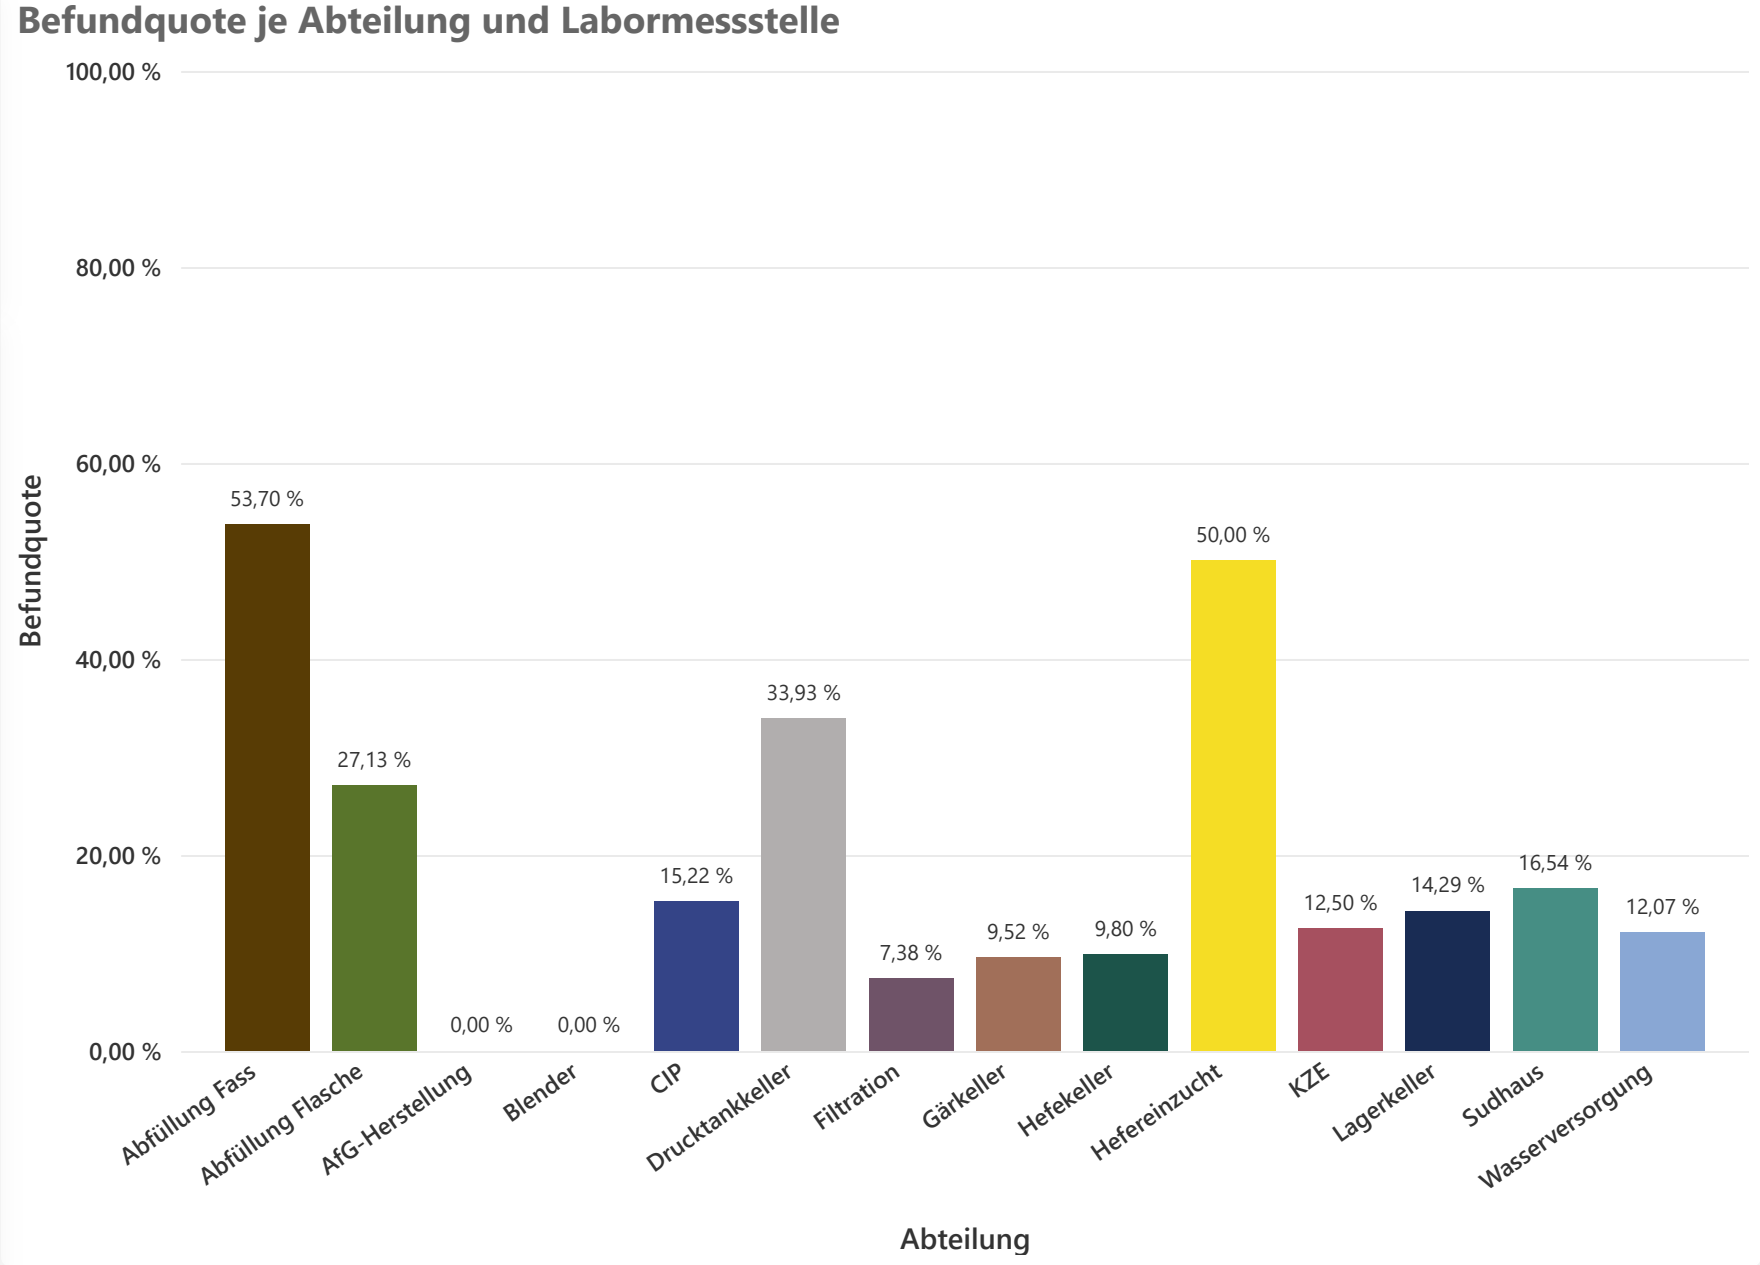

### Probendatum



Jahr

2022 - 2022

2022

Anzahl ausgewertete Proben

54,00

Anzahl befundete Proben

29,00


Befundquote

53,70 %

### Abteilung


- Abfüllung Fass
- Abfüllung Flasche
- AfG-Herstellung
- Blender
- CIP
- Drucktankkeller
- Filtration
- Gärkeller
- Hefekeller
- Hefereinzucht
- KZE
- Lagerkeller
- Sudhaus
- Wasserversorgung

### Befundquote je Abteilung und Labormessstelle

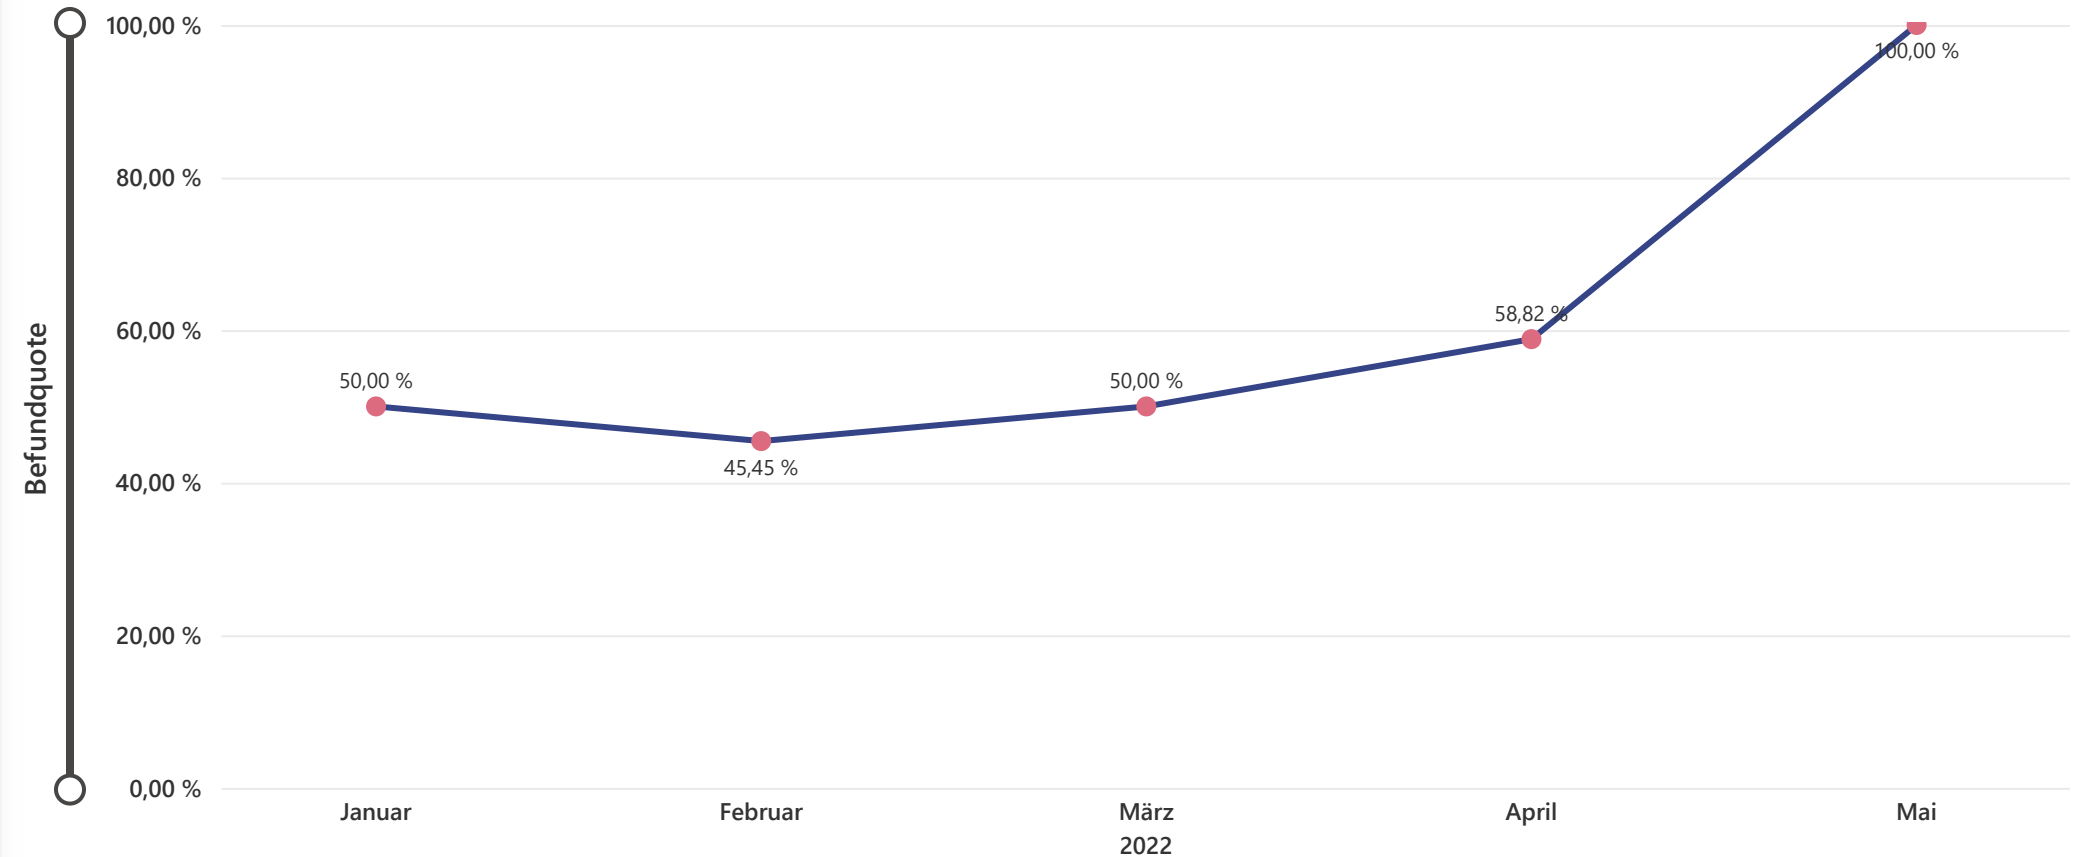

## Wischproben Flaschenkeller (Linie1 / Linie 2)

### Probendatum




Jan 2022 - Mai 2022




Abfüllung Flasche -  
Linie 1

Abfüllung Flasche -  
Linie 2


### Befundquote je Probenahme

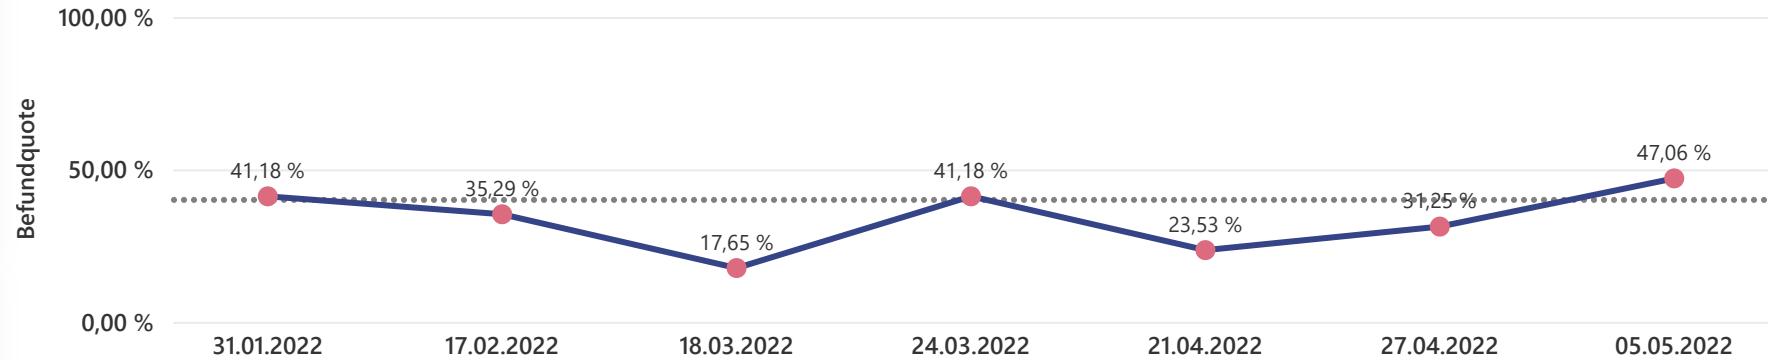

### Befunde je Abstrichstelle

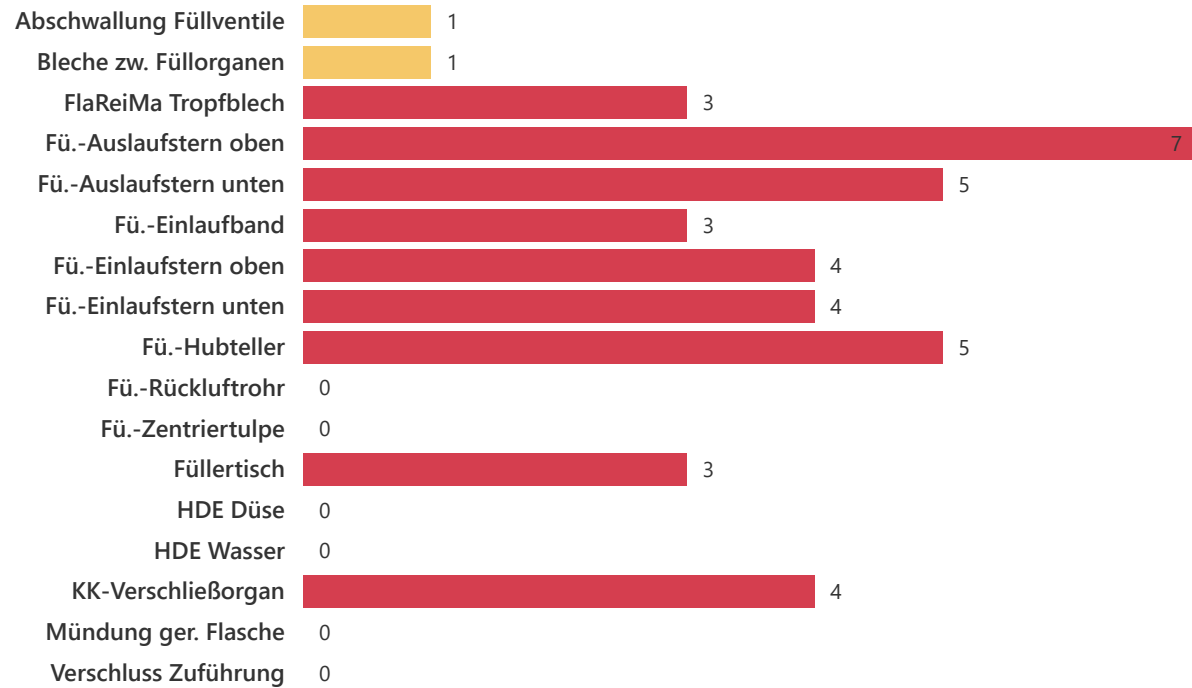

### Befundquote je Abstrichstelle

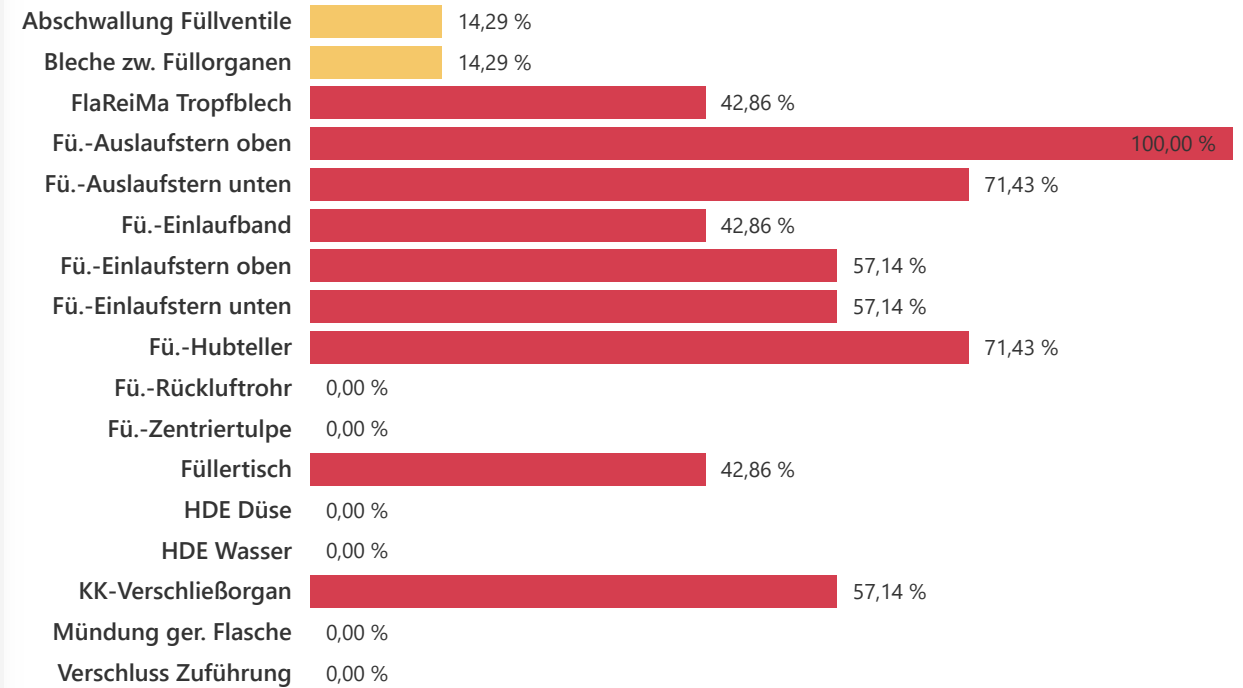

### Probendatum

Y     Q     M     W  
 Jahr


2022 - 2022

2022




Abfüllung Fass


### Befundquote je Probenahme

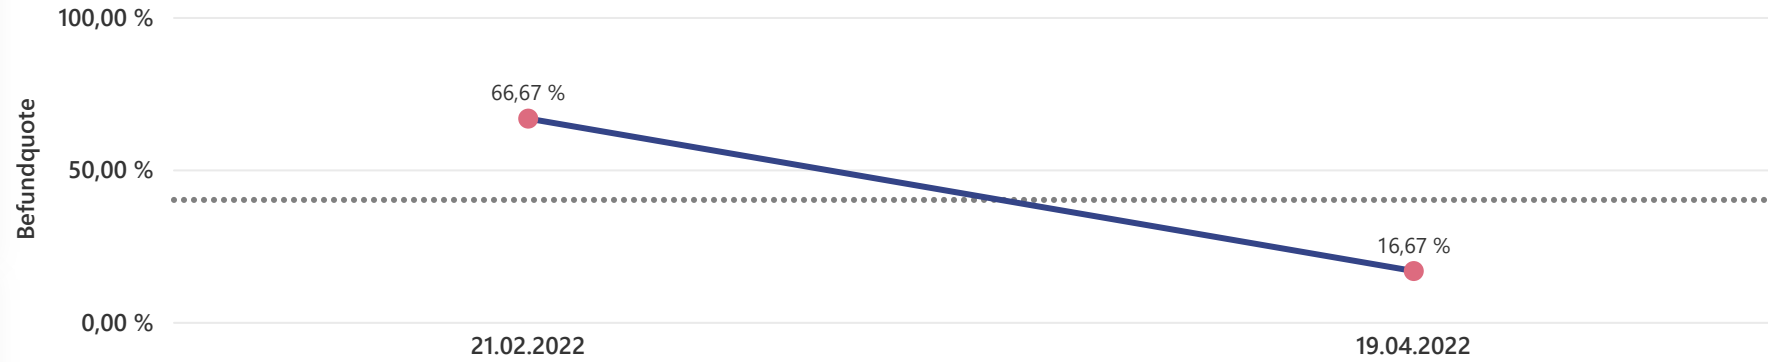

### Befunde je Abstrichstelle

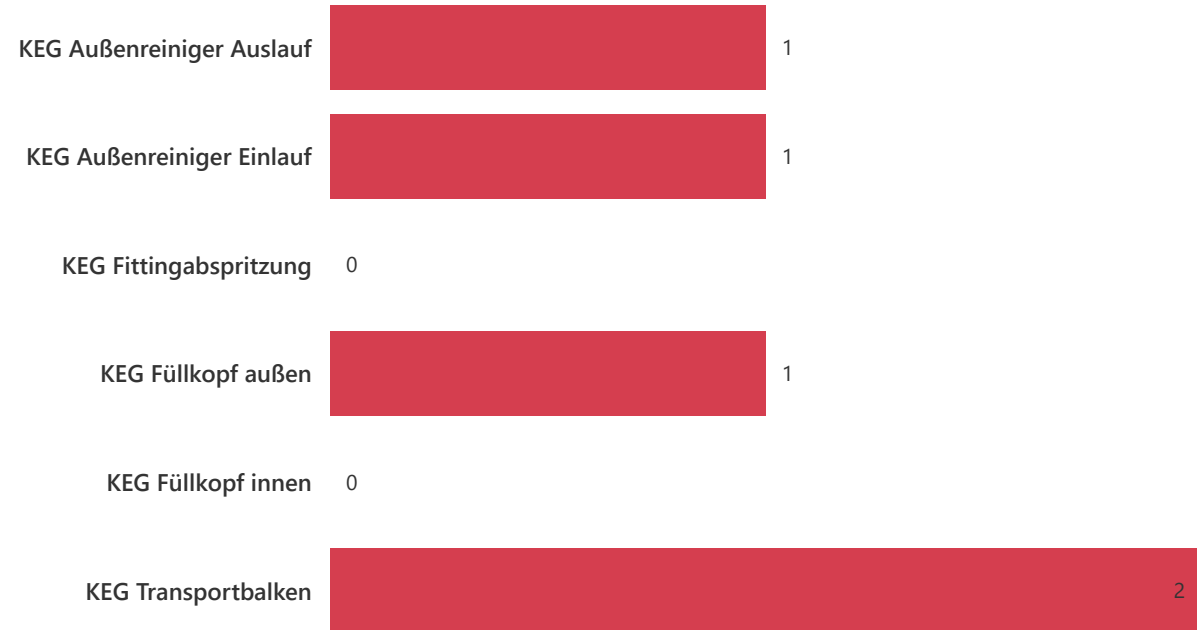

### Befundquote je Abstrichstelle

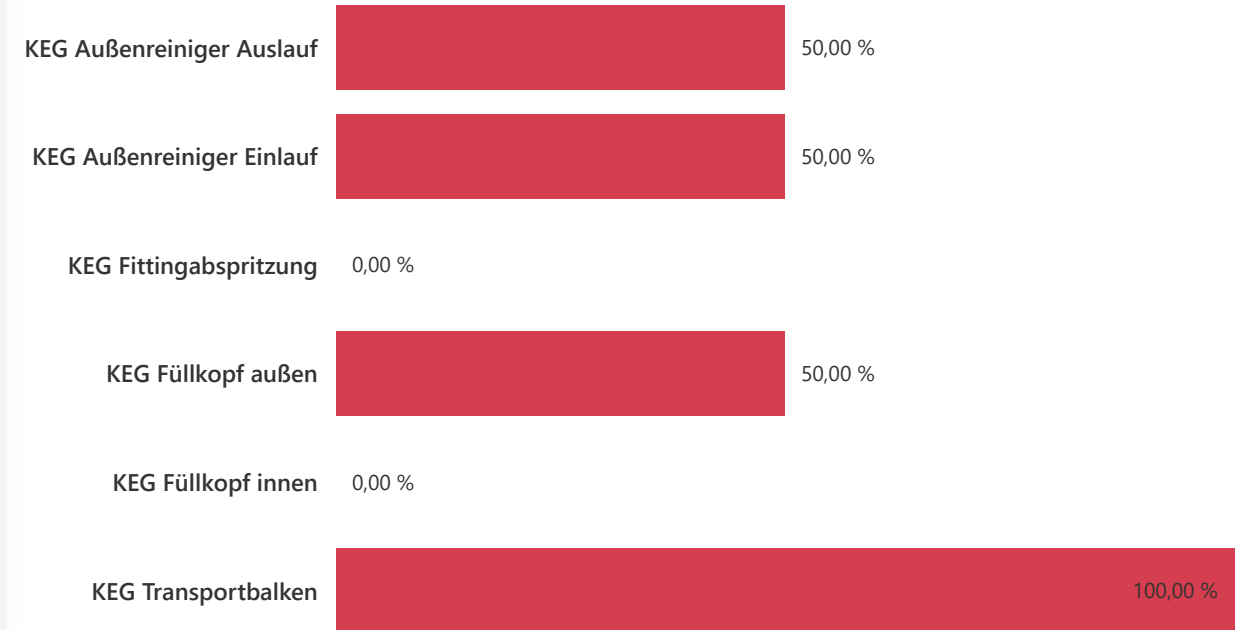



| P-Nr. | Probendatum | Labormessstelle  | Produkt            | Prod.-Stufe      | Prod.-Info                  | MP-Nr. | Kultivierung | Nährmedium | ausgewertet | Befund | MO         | Anzahl |
|-------|-------------|--|--------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|-------------|--------|------------|--------|
| 4.828 | 01.03.2022  | B, Filtration, Beprob. pro Quell-Tank, Filter Auslauf  | Alkoholfreies Bier | Filtrat DT ugbl. | ZKL 420 # DT 408            | 9.786  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.829 | 01.03.2022  | B, Filtration, Tropfflasche Filtrat, APN               | Alkoholfreies Bier | Filtrat DT       | ZKL 420 # DT 408            | 10.264 | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.840 | 01.03.2022  | B, Drucktankkeller, Vollprobe, Probenahmeahn           | Alkoholfreies Bier | Filtrat DT       | DT 407 # ZKL 420, ZKL 422 # | 9.920  | MF           | WA         | ✓           | ●      | FH         | 3      |
| 4.845 | 01.03.2022  | B, Filtration, Beprob. pro Quell-Tank, Filter Auslauf  |                    | Filtrat DT ugbl. | ZKL 422 # DT 407            | 9.917  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.846 | 01.03.2022  | B, Filtration, Tropfflasche Filtrat, APN               |                    | Filtrat DT       | ZKL 422 # DT 407            | 10.262 | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.848 | 01.03.2022  | B, Filtration, Beprob. pro Quell-Tank, Filter Auslauf  |                    | Filtrat DT ugbl. | ZKL 408 # DT 407            | 9.850  | MF           | WA         | ✓           | ●      | SchiPi     | 1      |
| 4.849 | 01.03.2022  | B, Filtration, Tropfflasche Filtrat, APN               |                    | Filtrat DT       | ZKL 408 # DT 407            | 10.260 | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.878 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, EGW Füllereinlauf, Probenahmeahn |                    | entgastes Wasser | # 2                         | 9.862  | MF           | WA         | ✓           | ●      | SchiPi, FH | 1,1    |
| 4.879 | 01.03.2022  | B, Drucktankkeller, Vollprobe, Probenahmeahn           | Dunkles Bier       | Filtrat DT       | DT 05 # LT 810 #            | 9.860  | MF           | WA         | ✓           | ●      | FH         | >50    |
| 4.881 | 01.03.2022  | B, Drucktankkeller, Vollprobe, Probenahmeahn           | Pils               | Filtrat DT       | DT 08 # ZKL 424 #           | 9.856  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.882 | 01.03.2022  | B, CIP, SWP GT, CIP Rücklauf                           |                    | Spülwasser       | ZKG 420 #                   | 9.924  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.884 | 01.03.2022  | B, CIP, SWP Füller, CIP Rücklauf                       |                    | Spülwasser       | # 1                         | 9.913  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.890 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, Füllereinlauf, Probenahmeahn     | Dunkles Bier       | Filtrat FÜ       | DT 05 # 2                   | 9.922  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |
| 4.892 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, Stufenkontrolle A, nach Füller   | Dunkles Bier       | Filtrat FÜ       | DT 05 # 2                   | 9.911  | MF           | WA         | ✓           | ●      | SchiPi     | 3      |
| 4.895 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, Stufenkontrolle M2, nach Füller  | Dunkles Bier       | Filtrat FÜ       | DT 05 # 2                   | 10.222 | MF           | WA         | ✓           | ●      | SchiPi     | >100   |
| 4.898 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, Stufenkontrolle E, nach Füller   | Dunkles Bier       | Filtrat FÜ       | DT 05 # 2                   | 10.220 | MF           | WA         | ✓           | ●      | SchiPi     | 4      |
| 4.902 | 01.03.2022  | B, Abfüllung Flasche, Füllereinlauf, Probenahmeahn     | Dunkles Bier       | Filtrat FÜ       | DT 05 # 2                   | 9.909  | MF           | WA         | ✓           | ●      |            |        |